




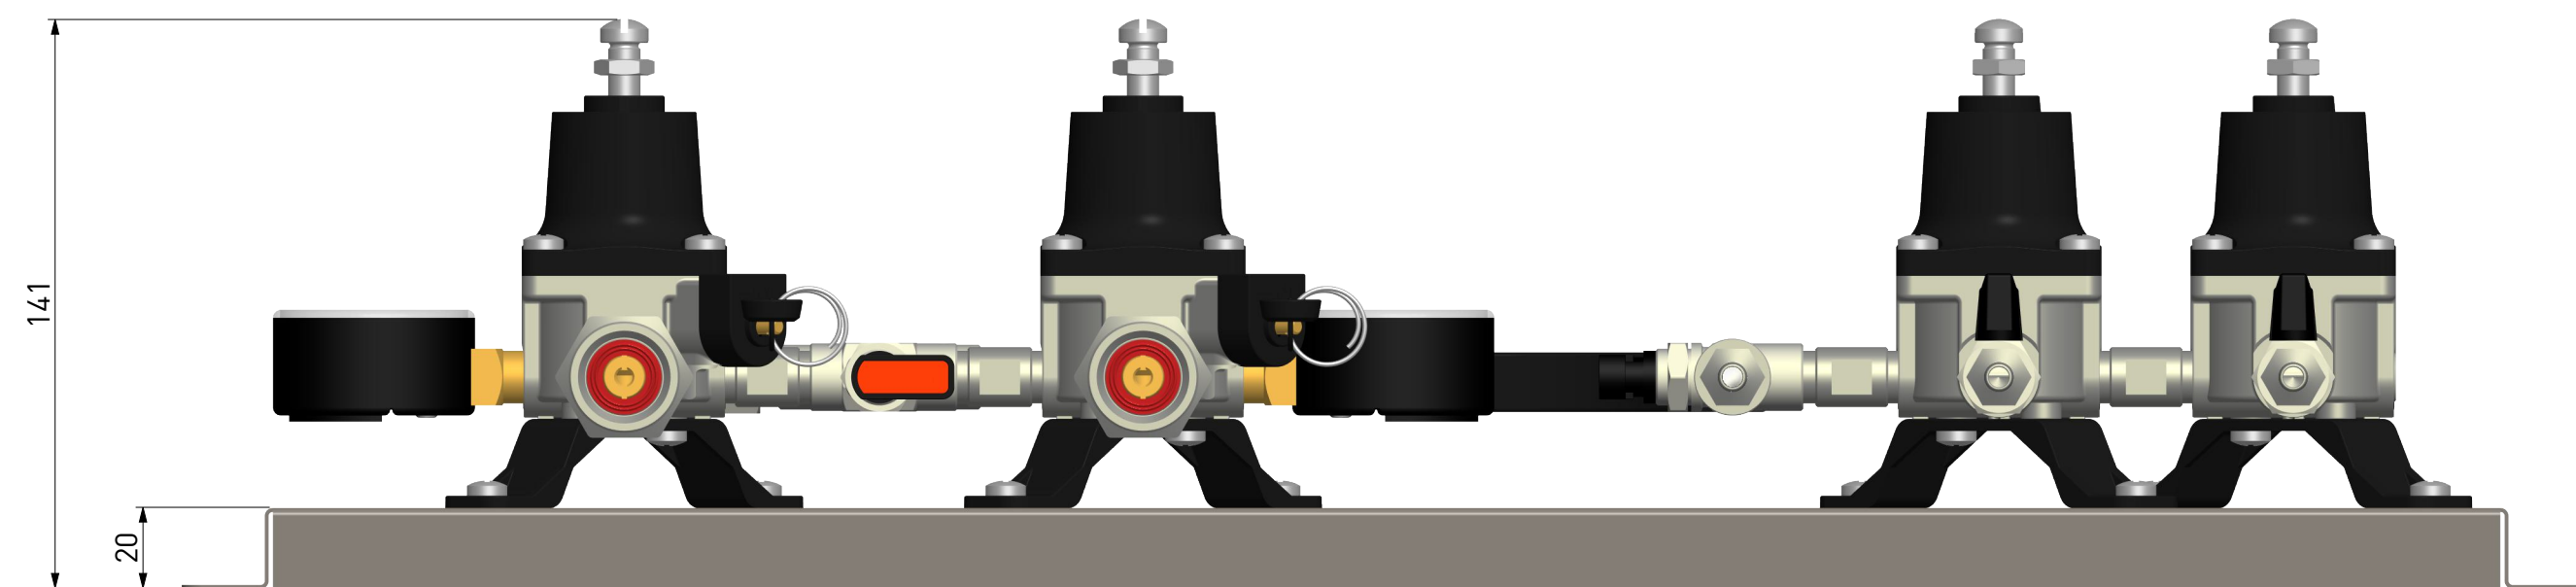


ATTACCO BOMBOLA SECONDO NORMA UNI 11144 - DIN 477
 MAX REGOLAZIONE RIDUTTORI= 6,8 BAR
 INIZIO SFIATO VALVOLE DI SICUREZZA= 7 BAR
 MAX SOVRAPRESSIONE= +8%

CYLINDER CONNECTION ACCORDING UNI 11144 - DIN 477
 MAX PRESSURE REDUCING VALVE REGULATION= 6,8 BAR
 SAFETY VALVES INITIAL RELIEF= 7 BAR
 MAX OVERPRESSURE= +8%

RIDUTTORI PRIMARI CERTIFICATI SK 311-014
 SK 311-014 CERTIFIED PRIMARY REGULATORS

RIDUTTORI SECONDARI CERTIFICATI SK 311-015
 SK 311-015 CERTIFIED SECONDARY REGULATORS

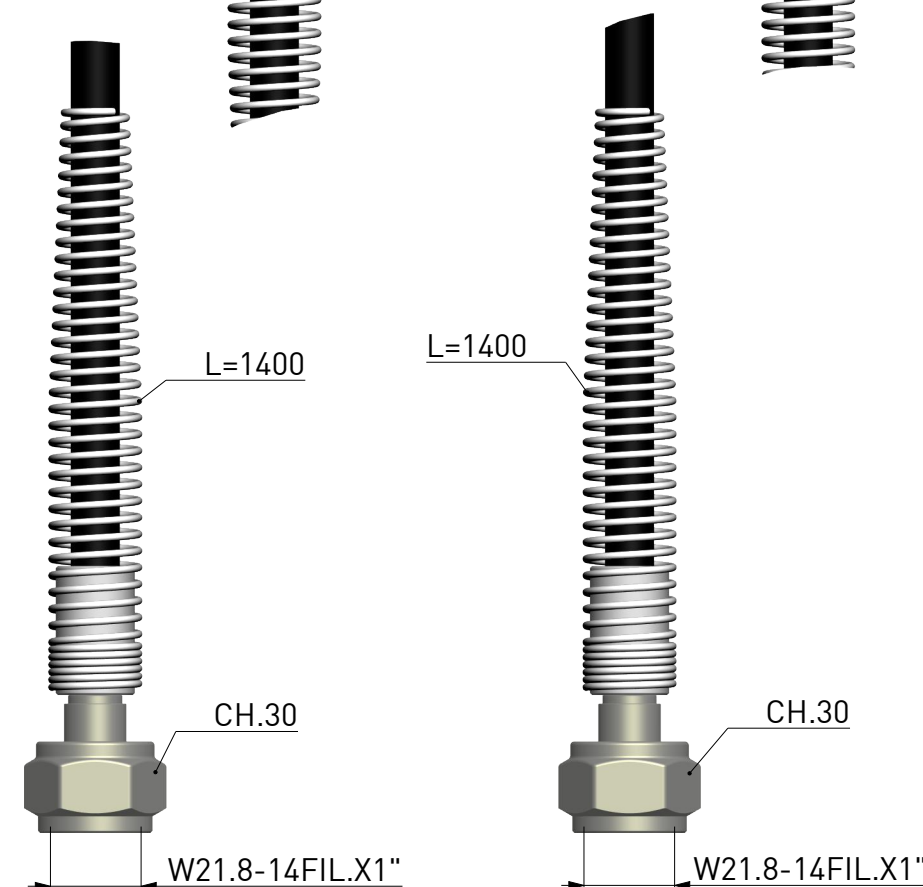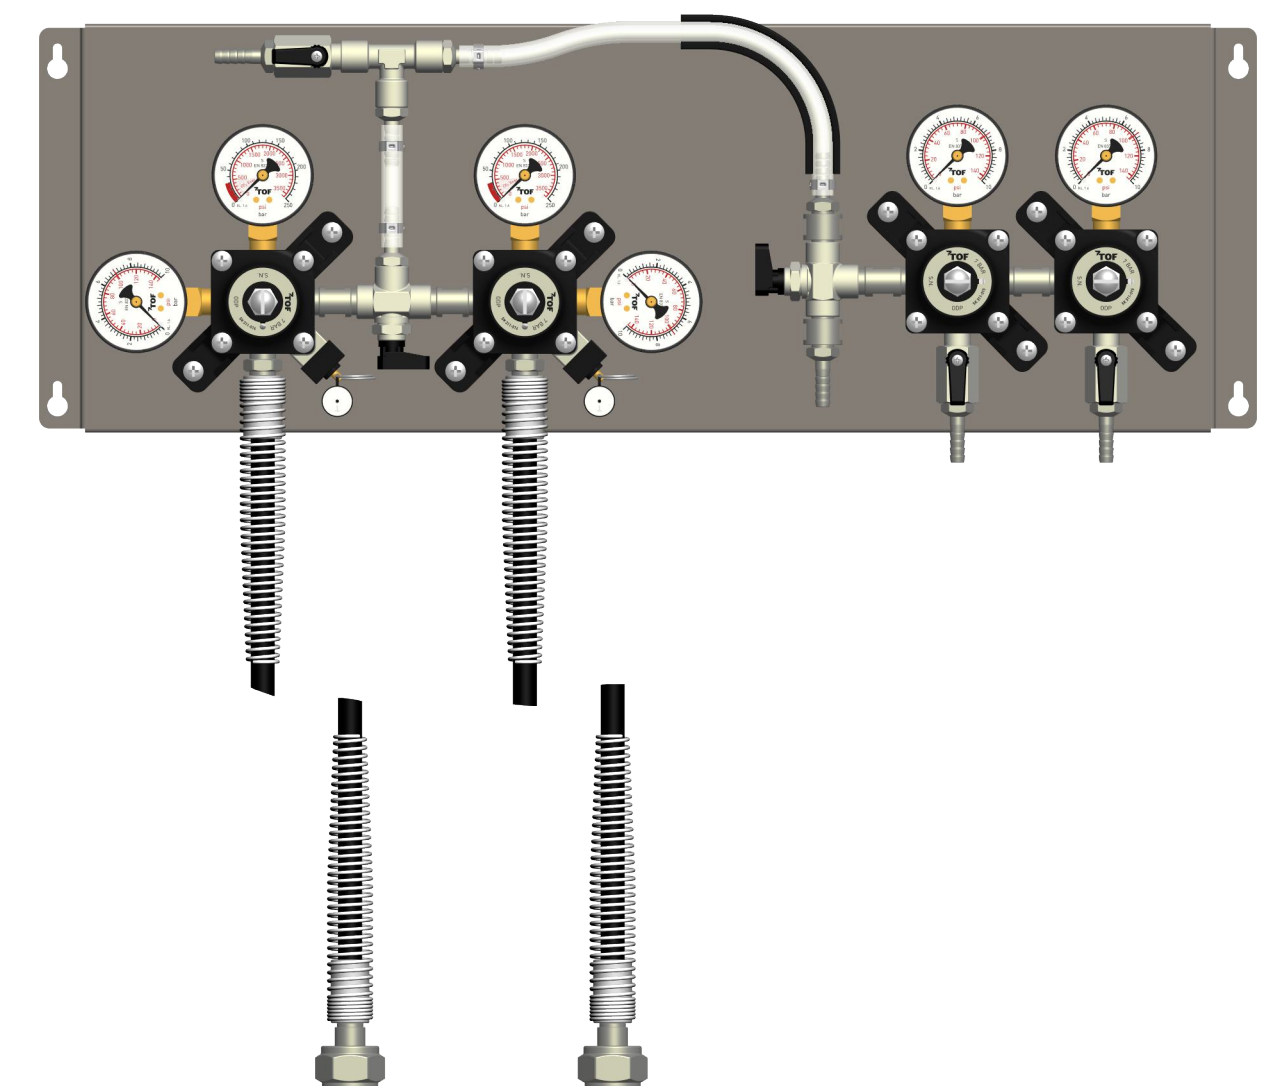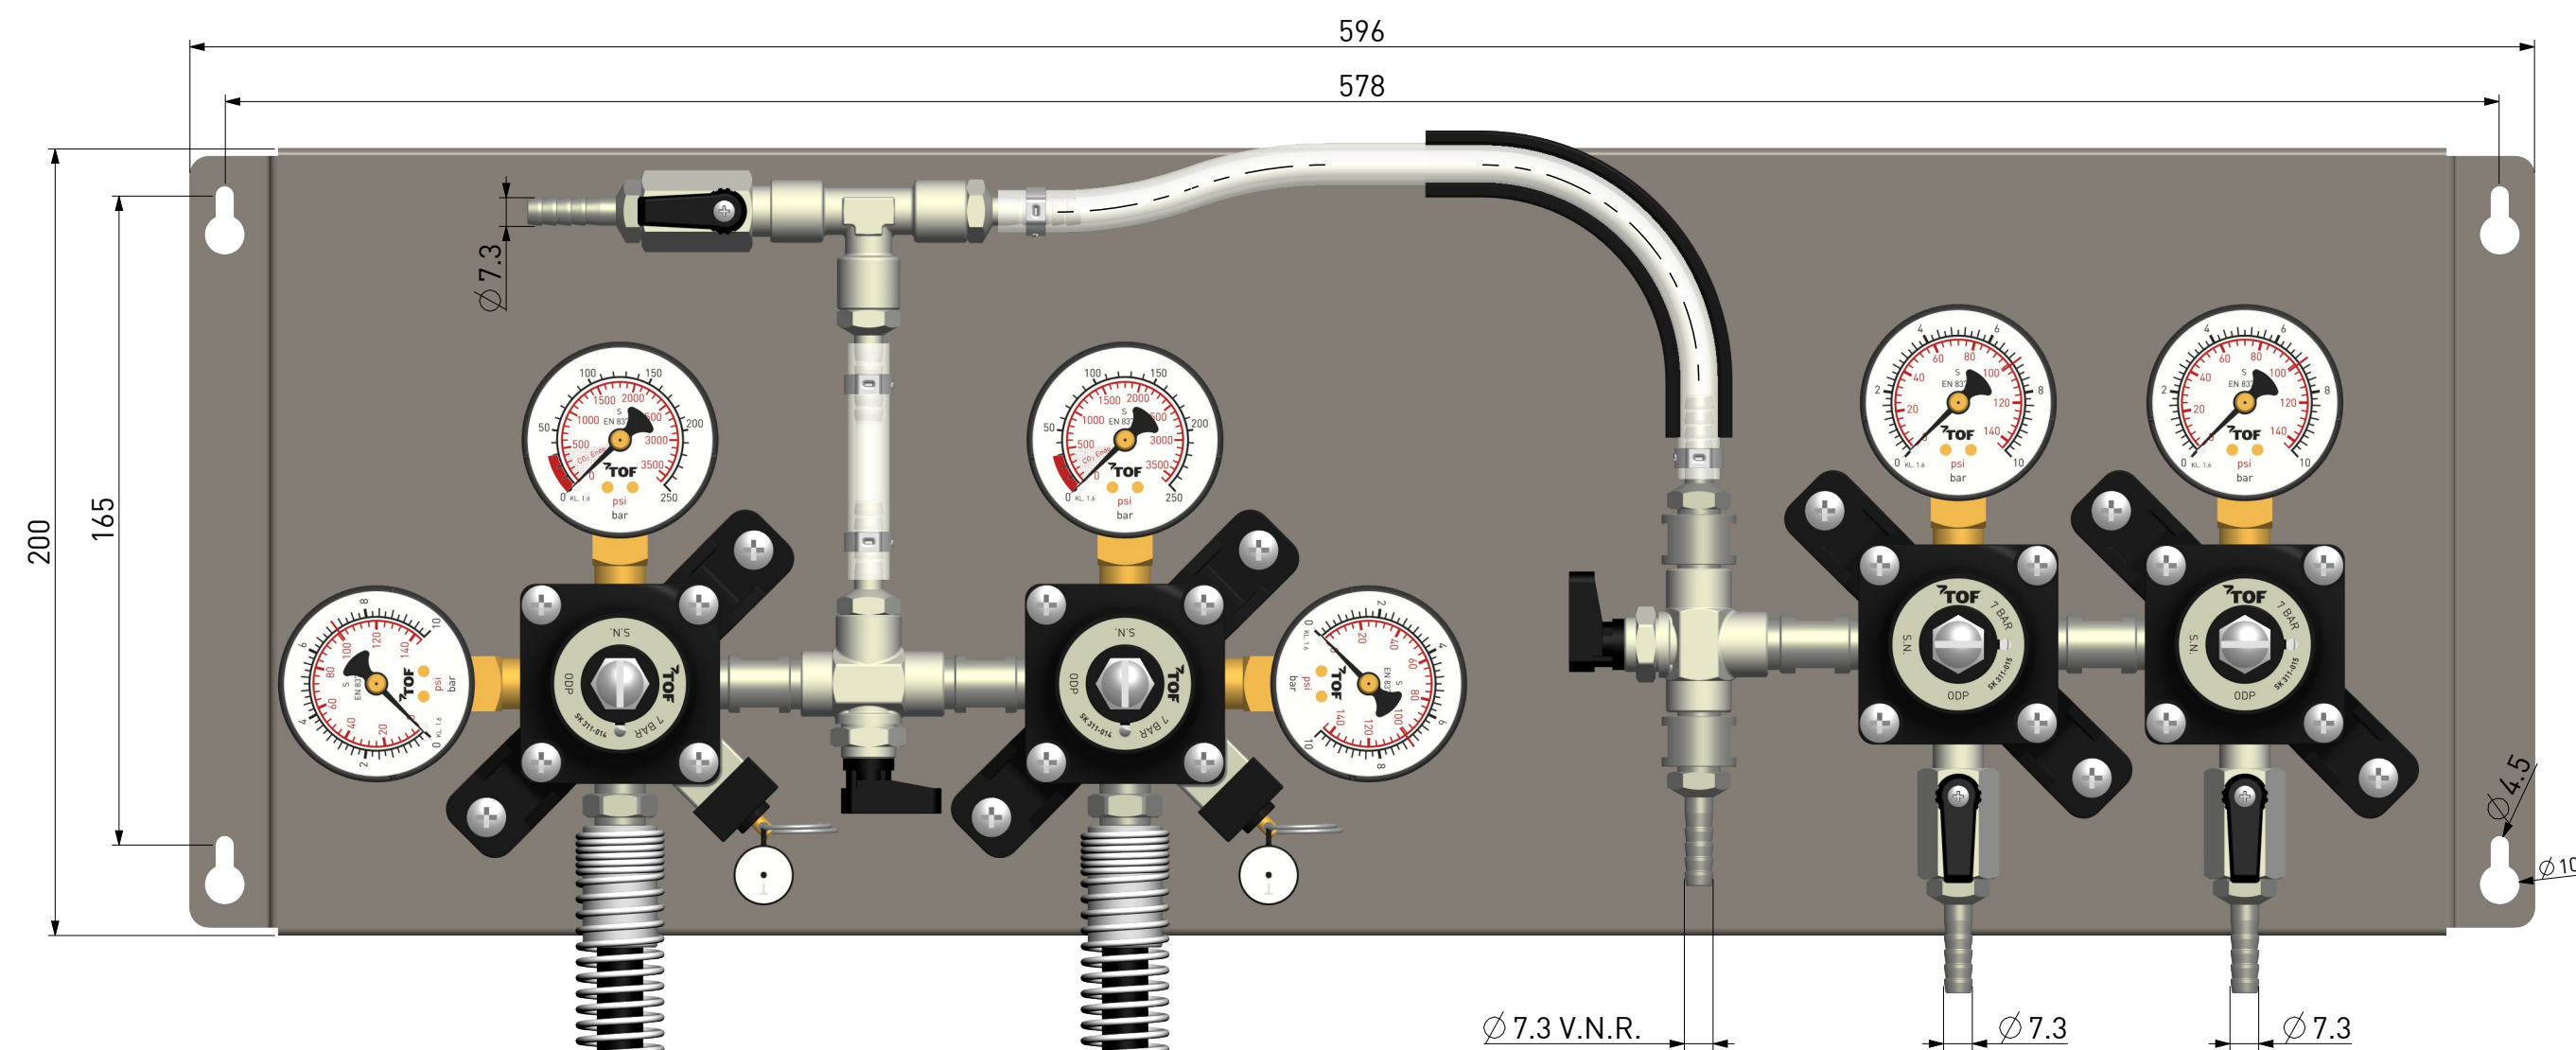

FILE: 24_415P-CN6T		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-B		TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F			
SCALA: 11:20		TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO			
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS		ESPONENTE DI MODIFICA			
NORMATIVE:					
DIS.N°: 24/415P-CN6T		GRUPPO			
		- RIDUTTORE DI PRESSIONE / PRESSURE REGULATOR			
- GRUPPO CAMBIA BOMBOLE - W21.8-14FIL.X1" CH.30 - 7 BAR - CON RIDUTTORE INTERMEDIO 2 UTENZE Ø7.3 CON VALVOLA A SFERA					
- CO2 REGULATOR BOARD - W21.8-14FIL.X1" CH.30 - 7 BAR - WITH SECONDARY REGULATOR 2 OUTLETS Ø7.3 WITH BALL VALVE					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
0	28-11-2019	EMISSIONE / EMISSION	BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 6.872
PRIMA EMISSIONE: 28-11-2019			DISEGNO STAMPO:		
NOTE:			FORMATO: A2		
			FOGLIO: 3		